PRZEKRÓJ A–A

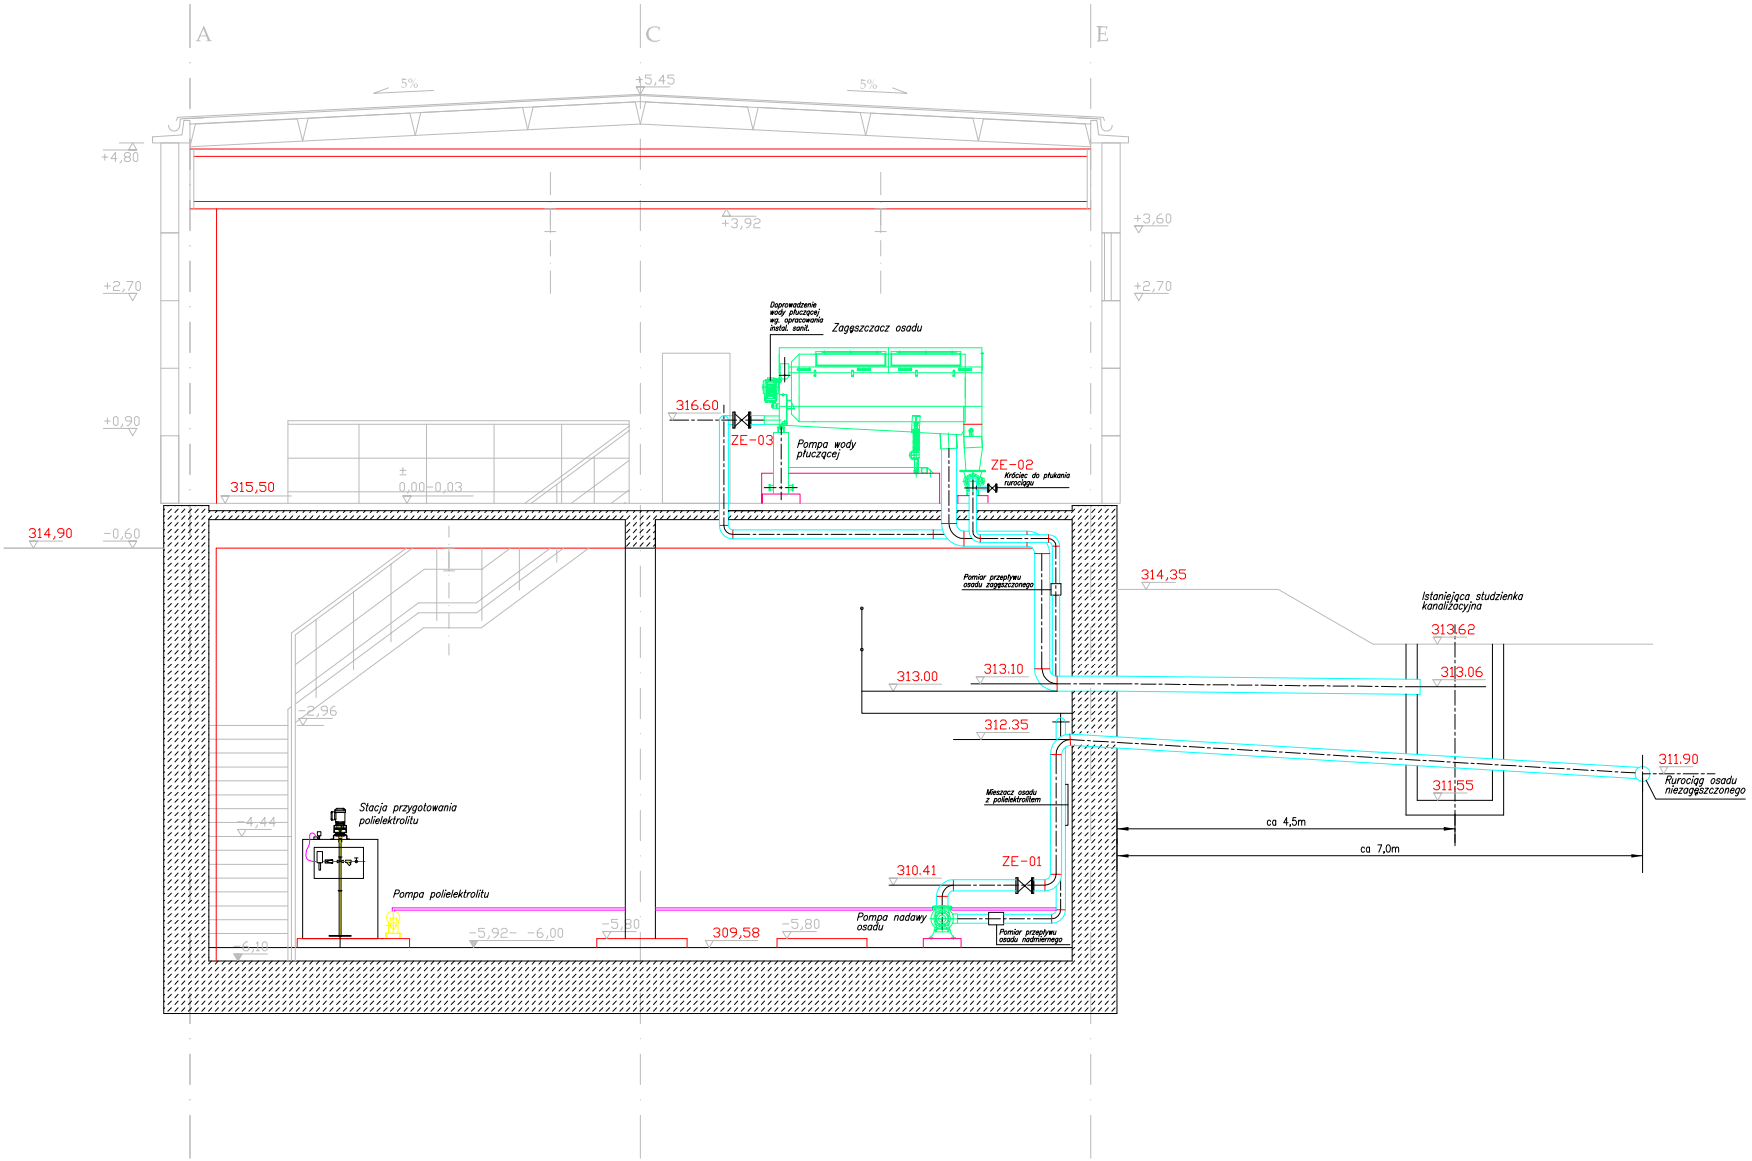
A
C
E
5%
+5,45
5%
+4,80
+3,92
+3,60
+2,70
+2,70
+0,90
±
0,00÷0,03
315,50
314,90
-0,60
Doprowadzenie wody płuczącej wg. opracowania instal. sanit.
Zagęszczacz osadu
316.60
ZE-03
Pompa wody płuczącej
ZE-02
Króciec do płukania rurociągu
314,35
Pomiar przepływu osadu zagęszczonego
Istniejąca studzienka kanalizacyjna
313.62
313.06
313.00
313.10
312.35
311.90
Rurociąg osadu niezagęszczonego
311.55
Mieszacz osadu z polielektrolitem
ca 4,5m
ca 7,0m
-2,96
Stacja przygotowania polielektrolitu
-4,44
Pompa polielektrolitu
310.41
ZE-01
Pompa nadawy osadu
Pomiar przepływu osadu nadmiernego
-5,92÷-6,00
-5,80
309,58
-5,80
-6,18