


PROFIL PODŁUŻNY  
S30 - S31 - S32 - S32' (budynek nr 357)

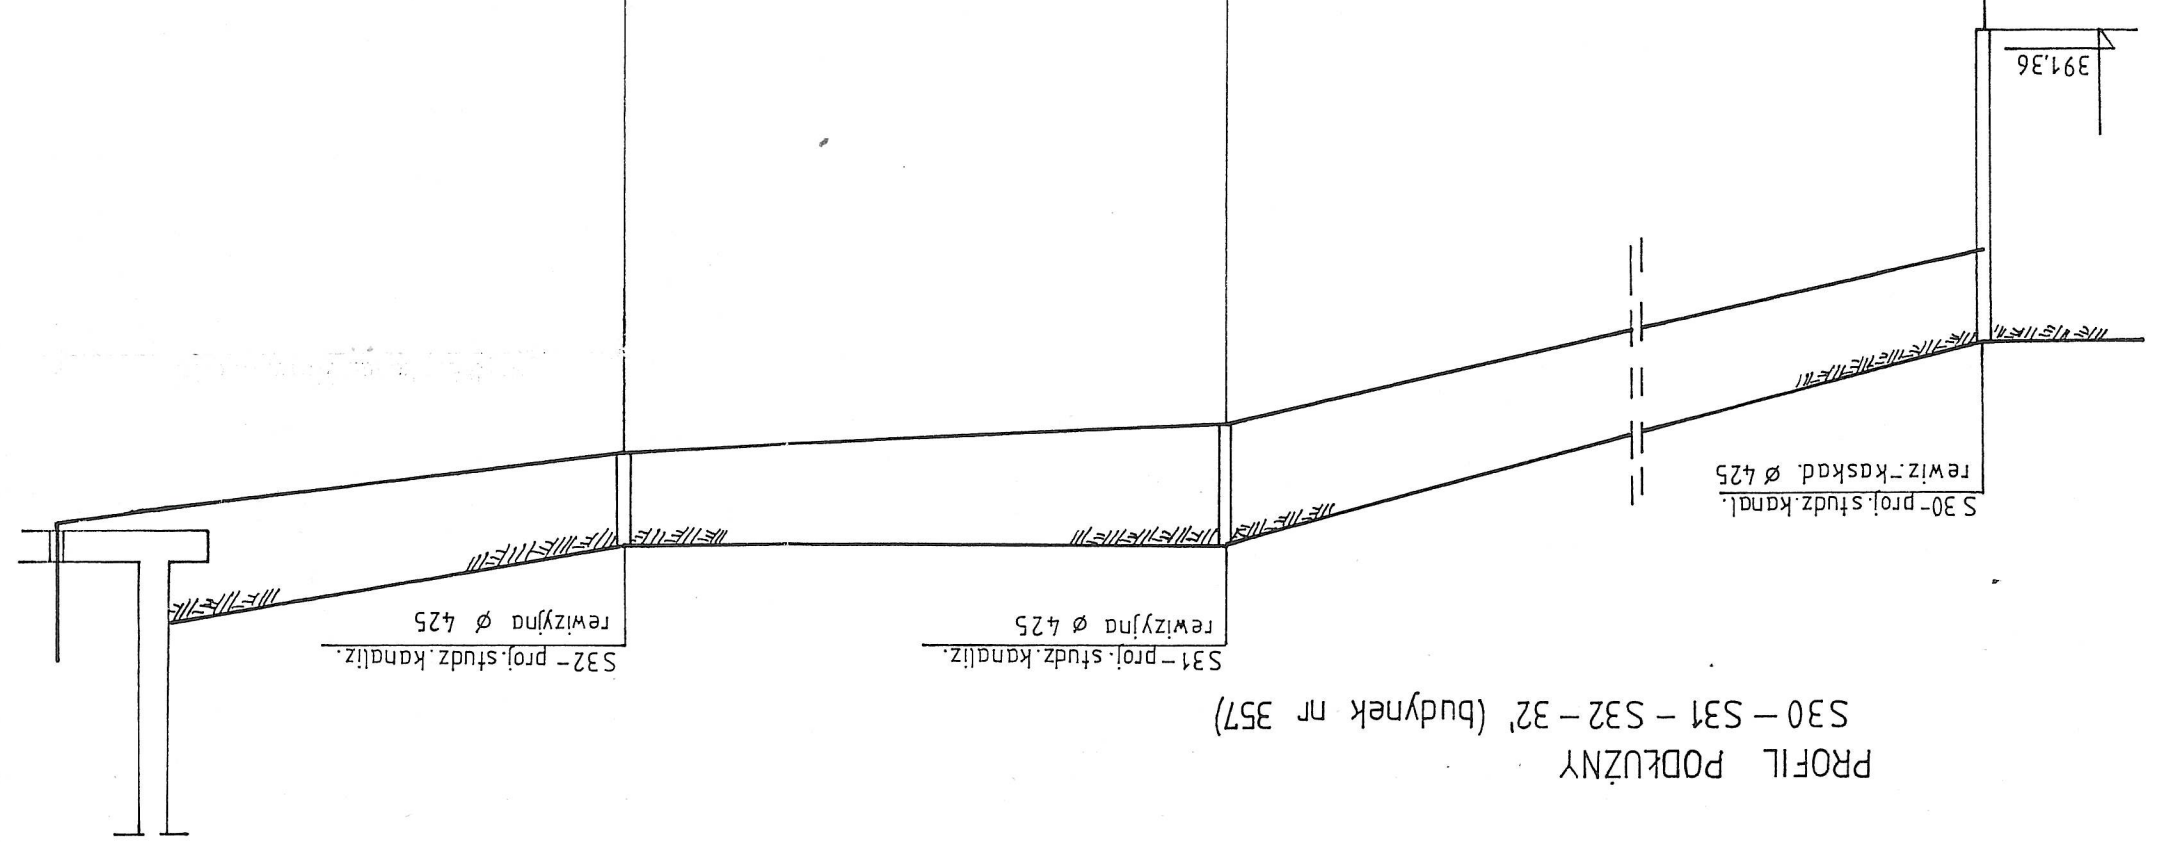


POZIOM PORÓWNAWCZY 390.00 m n.p.m.					
RZĘDNA TERENU	395.46				
RZĘDNA DNA KANAŁU	394.26				
GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU	1.20				
SPADKI ŚREDNICA	$i=9.5\%$	PVC Ø 160			
24.50					
RZĘDNA TERENU	398.18				
RZĘDNA DNA KANAŁU	396.58				
GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU	1.60				
SPADKI ŚREDNICA	$i=5.0\%$	PVC Ø 160			
32.50					
RZĘDNA TERENU	398.18				
RZĘDNA DNA KANAŁU	396.98				
GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU	1.20				
SPADKI ŚREDNICA	$i=11.8\%$	PVC Ø 160			
38.50					

Zespół Usług Projektowych w Wadowicach mgr Andrzej Kucharski			
Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarniej z przyłączami do bud. mieszkal. ul. Podgórska – ul. Polana Roczyny		Adres obiektu	
Roczyny ul. Podgórska - ul. Polana		Inwestor	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Andrychów		Przedmiot rysunek	
Profil podłuzny S30-S31-S32-32'(bud. nr 357)		Skala 1:100	
Data 20.11.2006 r.		Nr rys. 13	
Opracował Mgr inż. A. Szymońska Inż. J. Pichel		Sprawdził inż. T. Karpński	

oprac. :  
INSTYTUT HIGIENY ŻYWIENIA  
Szczecin  
Szczecińska Szkoła  
Zespół Szkół

PROFIL PODŁUŻNY

S33 - S34 - S35 - 35' (zb.wybie ralny przy bud.nr 23)

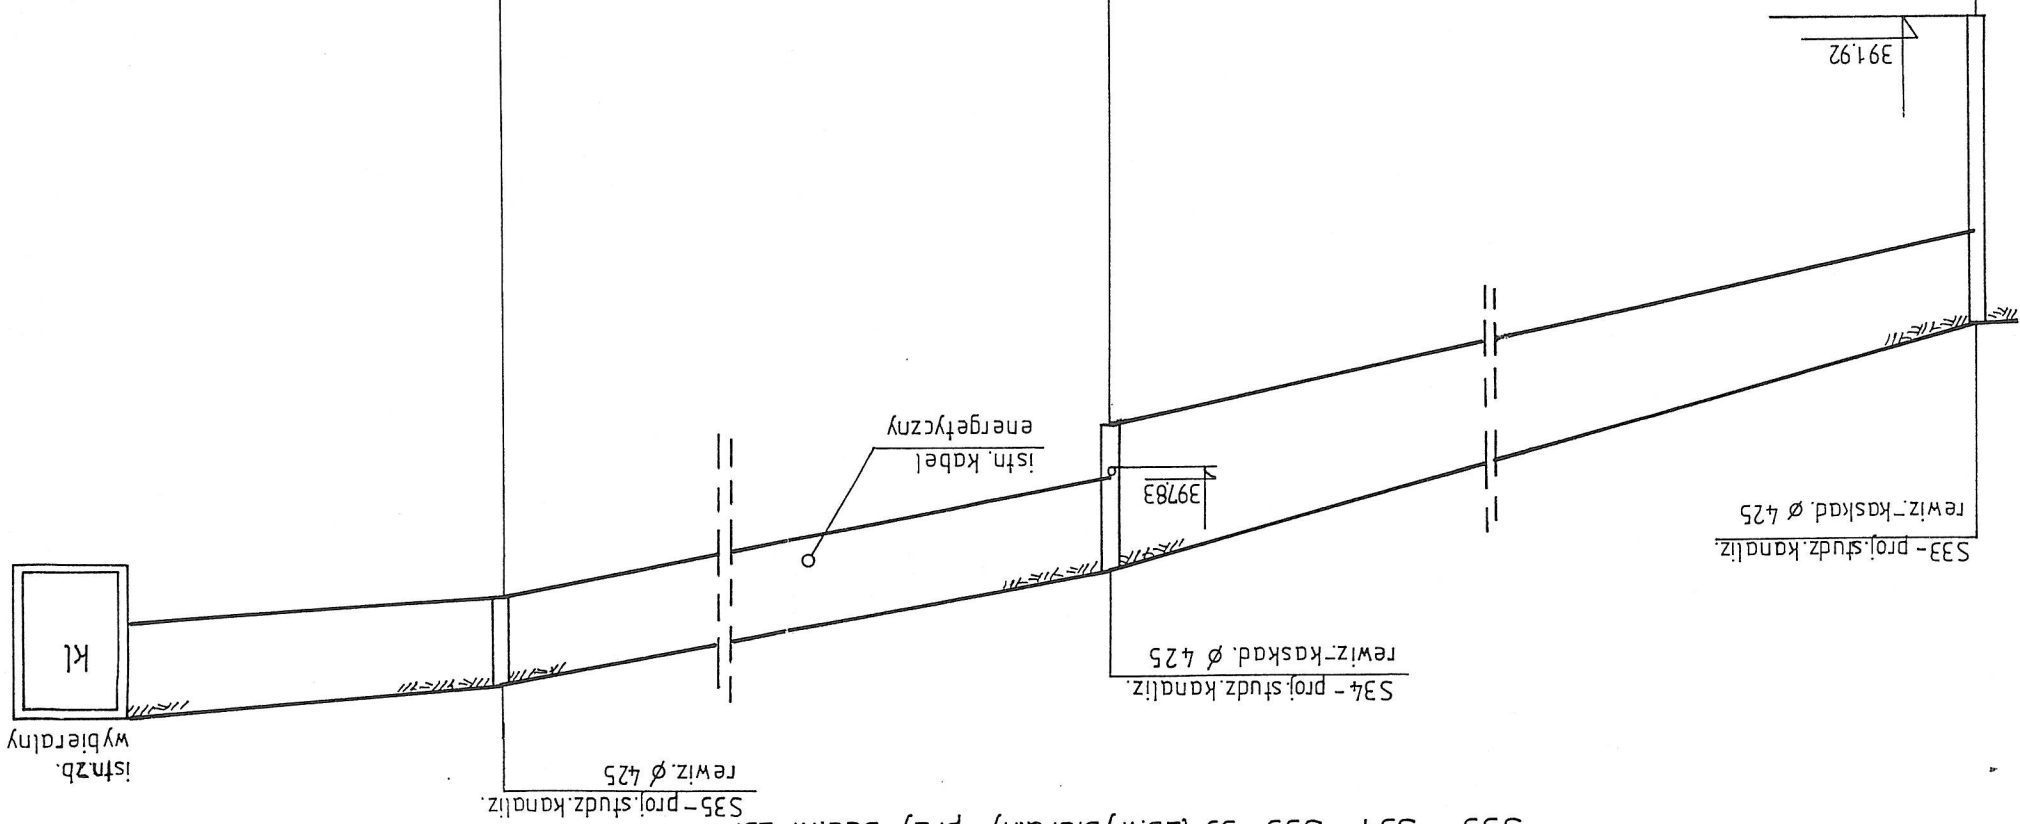

POZIOM PORÓWNAWCZY 391.00 m n.p.m.


RZĘDNA TERENU	RZĘDNA DNA	KANAŁU	GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU	SPADKI ŚREDNICE	ODLEGŁOŚCI
395.89	394.69	120	120	!=8.8%	0.00
397.23	397.93	1.90	1.20	!=7.9%	29.00
400.63	399.43	1.20	1.20	!=7.4%	48.00
401.00	399.80	1.20	1.20	PVC ø 160	53.00

Nazwa obiektu	Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budmieszcz. ul. Podgórska - ul. Polana Roczyny wraz
Adres obiektu	Roczyny ul. Podgórska - ul. Polana
Investor	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Andrychów
Przedmiot rysunek	Profil podłużny S33-S34-S35-35' (zb.wybieralny przy bud. nr 23)
Skala	1:100
Nr rys.	44

Opac.  
Inż. Euliusz Karpinski  
Inżynieria Skopowiska  
mgr inż. Agnieszka Szymonśka  
OZŁONEK ZESPÓŁU  
MAP/0109/POOS/05  
Nr ew. upr. 33/78/56/89  
w spec. konst.-bud. i konst. niezwynej


PROFIL PODŁUŻNY

S38 – 38' (zb. wybieralny)

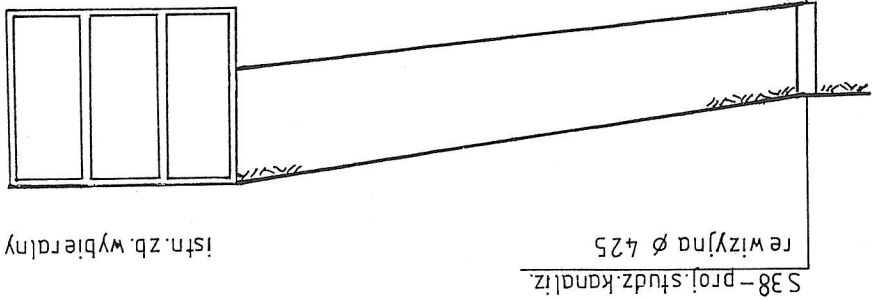

RZĘDNA TERENU	394.68	394.25	395.75
RZĘDNA DNA KANAŁU	394.48	393.48	1.50
GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU	1.20		
SPADKI ŚRĘDNICE			
ODLEGŁOŚCI	0.00		7.50

S36 – 36' (zb. wybieralny)

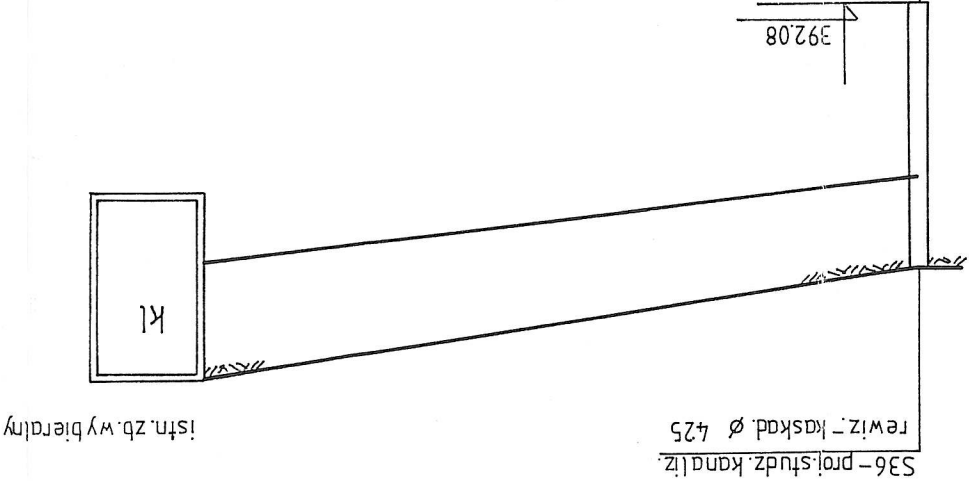

391.00	395.63	394.43	1.20	0.00
395.50	1.50			
397.00				

Nazwa obiektu	Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarniej z przyłączeniem do bud. miesz. ul. Podgórska – ul. Polana Roczyny
Adres obiektu	Roczyny ul. Podgórska – ul. Polana
Investor	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Andrychów
Przedmiot rysunek	Profil podłużny S38-38' (zb. wybieralny), S36-36' (zb. wybieralny)
Skala	1:100
Nr rys.	15
Opracował	Mgr inż. A. Szymońska Inż. J. Pachel

Opac.  
Spr. upr. w spec. inspekcji  
i projektowania bud. i konstr. inżynier  
Nr. gw. 38/78(53/89  
MAP/0109/POOS/05