


# ZABEZPIECZENIE WYKOPU LINIOWEGO O GŁĘBOKOŚCI DO 4,0m SYSTEMOWYM SZALUNKIEM STALOWYM

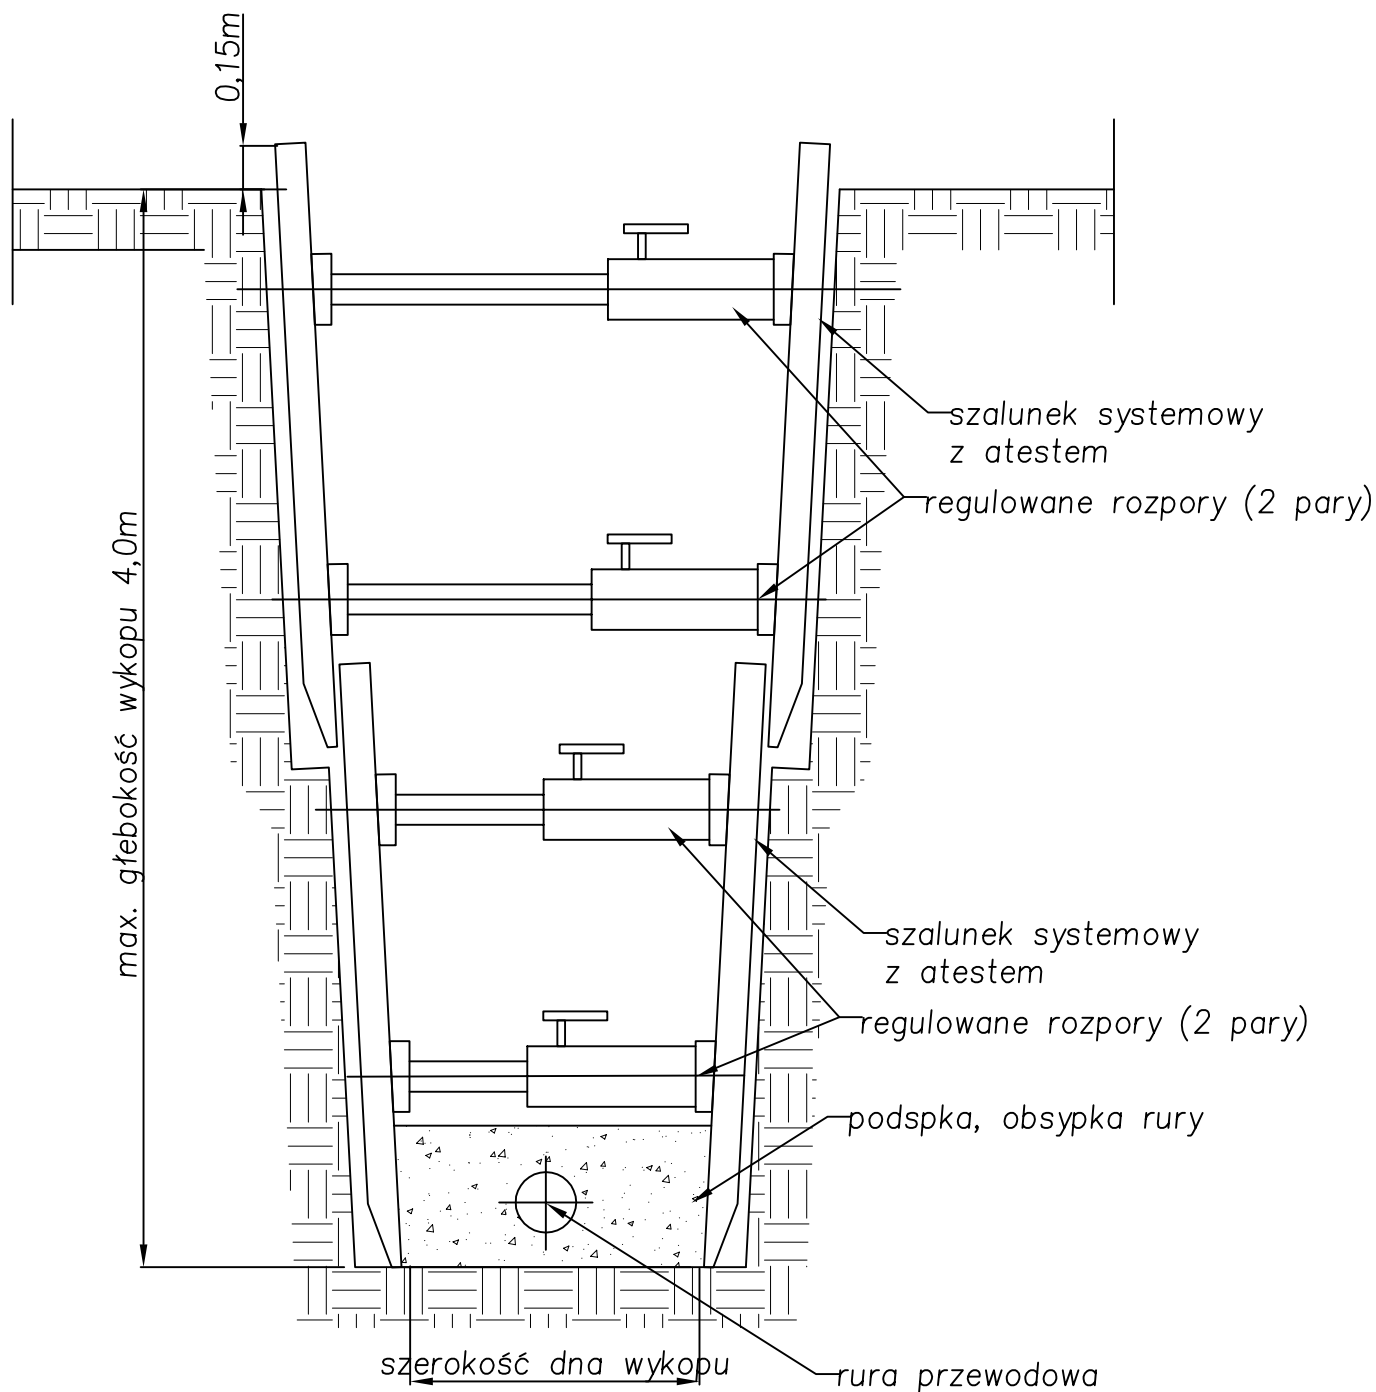

1. Wysokość szalunku dostosować do głębokości wykopu
2. Segmenty szalunku (dł. 2,5–4,5m) zastawiać wg. potrzeb

<b>SYSTEMY EKOLOGICZNE</b>		<b>S - E</b>
43-300 Bielsko - Biała ul. Czarneckiego 7A tel/fax 033/811-61-34		branża: wod.-kan.
Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie ul. Batorego 68 34-120 Andrychów		data: 12.2011 r.
Nazwa opracowania: Projekt siegaczy wraz z przyłączami do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie os. Leśniczówka w Rzykach		nr proj. SE/06/04/2011/1B
Nazwa rysunku: Wykopy z umocnieniem systemowym		skala: -
Projektował: mgr inż. Tomasz Nawieśniak SLK/0660/PWOS/04	podpis	RYSUNEK  7
Opracował: mgr inż. Jacek Iskrzycki	podpis	
Opracował: mgr inż. Krzysztof Iskrzycki	podpis	
Sprawdził: inż. Ewa Kobierska nr upr. proj. 169/81/BB	podpis	