


ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU 1:100 wymiary w mm

RZUT Z GÓRY

1:100

PRZĘKRÓJ A-A

1:100

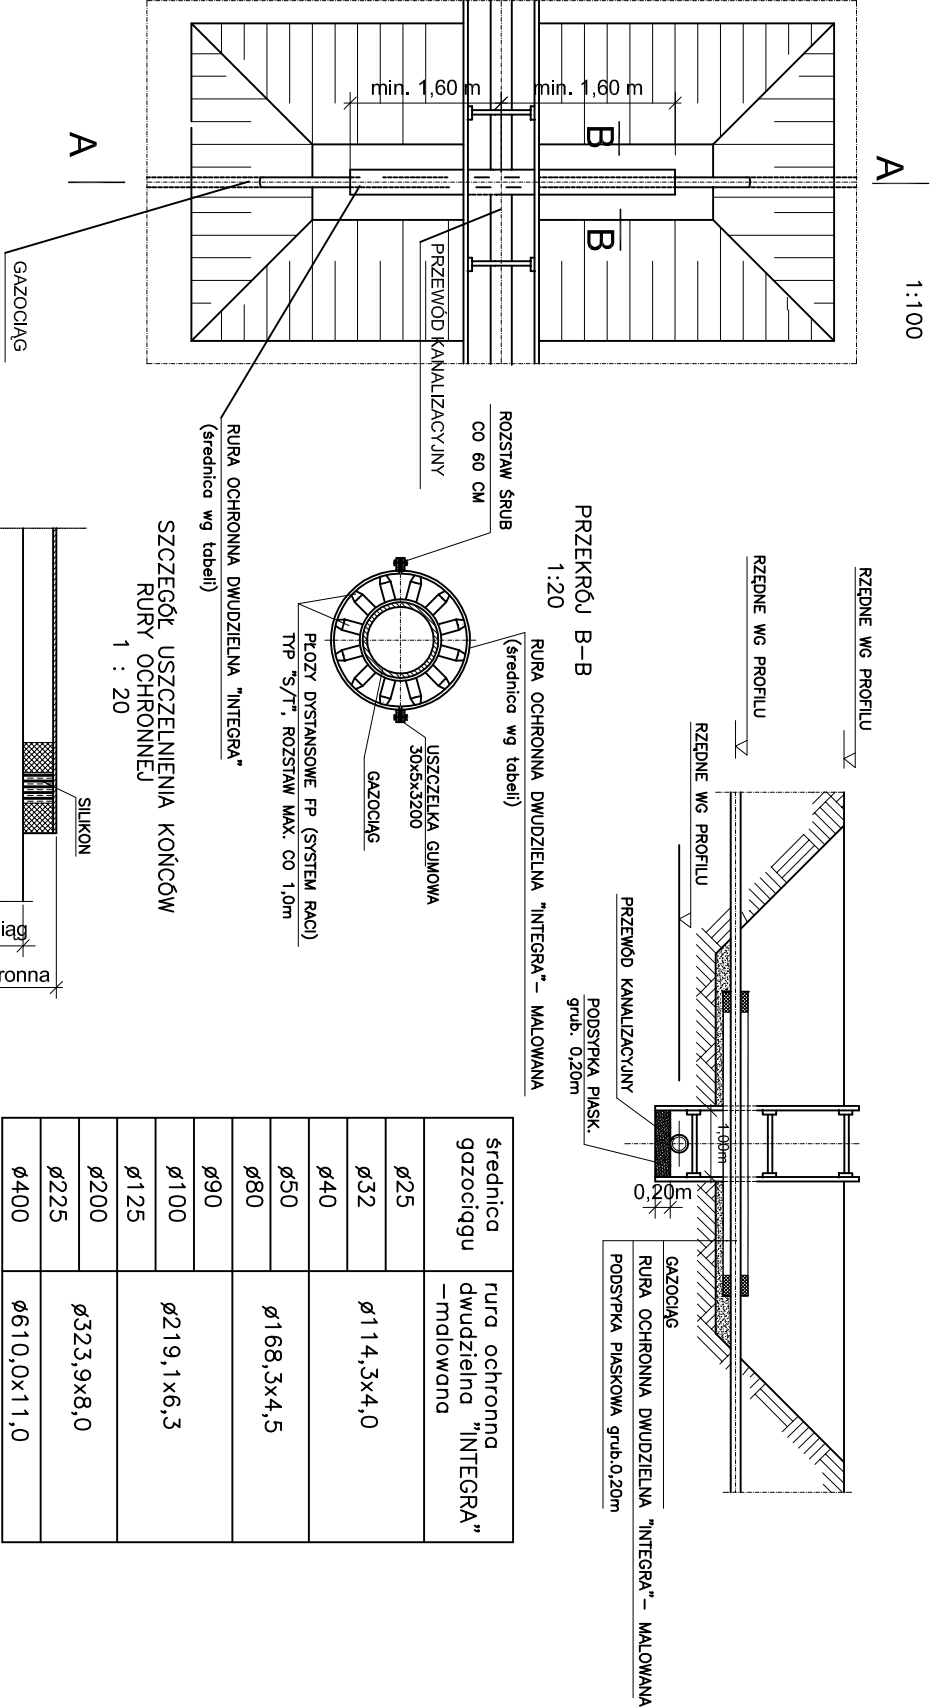

średnica gazociągu	rura ochronna dwudzielna "INTEGRA" –malowana
ø25	ø114,3x4,0
ø32	
ø40	
ø50	ø168,3x4,5
ø80	
ø90	
ø100	ø219,1x6,3
ø125	
ø200	
ø225	ø323,9x8,0
ø400	
	ø610,0x11,0

UWAGA:  
ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE

UWAGA: Zrealizować wg PN-91/M-34501 w przypadkach odległości pionowych mniejszych niż dopuszczone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe

<b>S - E</b>		43-300 Bielsko - Biata ul. Czarnieckiego 7A tel/fax 033/811-61-34	
		Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie ul. Batorego 68 34-120 Andrychów	
branża: wod.-kan.		Nazwa opracowania: Sieć kanalizacji sanitarny na terenie os. Leśniczówka w Rzykach	
data: 12.2011 r.		nr proj. SE/06/04/2011/1A	
skala: 1:100 1:20		Zabezpieczenie gazociągu	
RYSUNEK		mgr inż. Tomasz Nawieśniak SLK/0660/PWOS/04	
		Opracował: mgr inż. Jacek Iskrzycki	
		podpis	
		podpis	
5.1		mgr inż. Krzysztof Iskrzycki	
		podpis	
		podpis	
		Sprawdził: inż. Ewa Kobińska nr upr. proj. 169/81/BB	

43-300 Bieleśko - Biała ul. Czarneckiego 7A tel/fax 033/811-61-34		S - E	
SYSTEMY EKOLOGICZNE		S - E	